

МОНТАЖ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА, IEC

IEC = продукт соответствует критериям IEC.


NAM = продукт соответствует критериям UL.

Информацию о габаритных размерах, которая понадобится при прокладке кабелей, см. в документации по заказу.




ПРИМЕЧАНИЕ!


Высота стандартного основания — 100 мм, но высота дополнительного основания (+CHPH) составляет 200 мм.

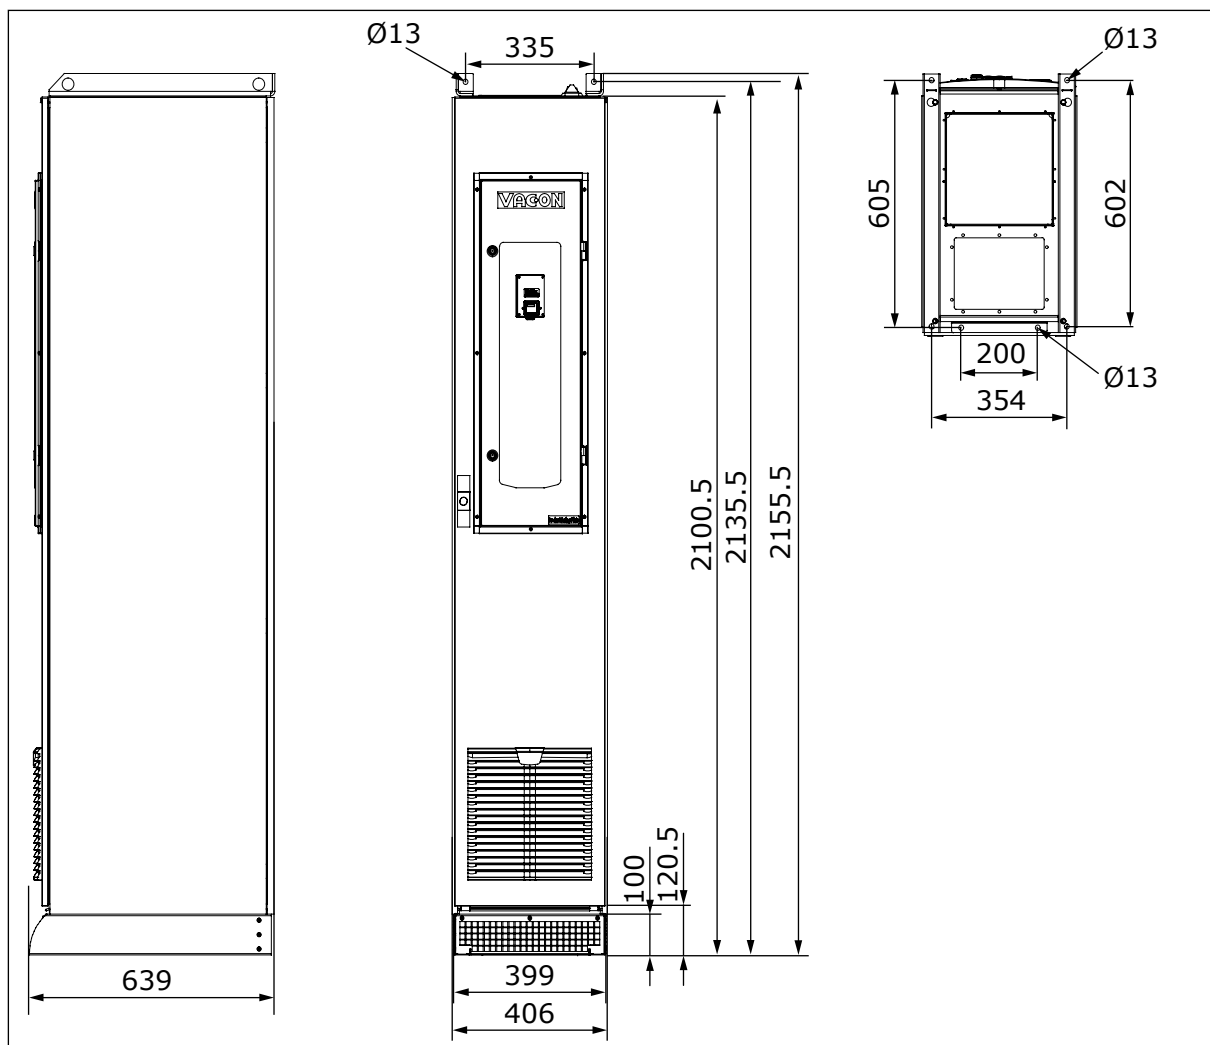

Габариты шкафа по умолчанию, MR8, [мм], IEC

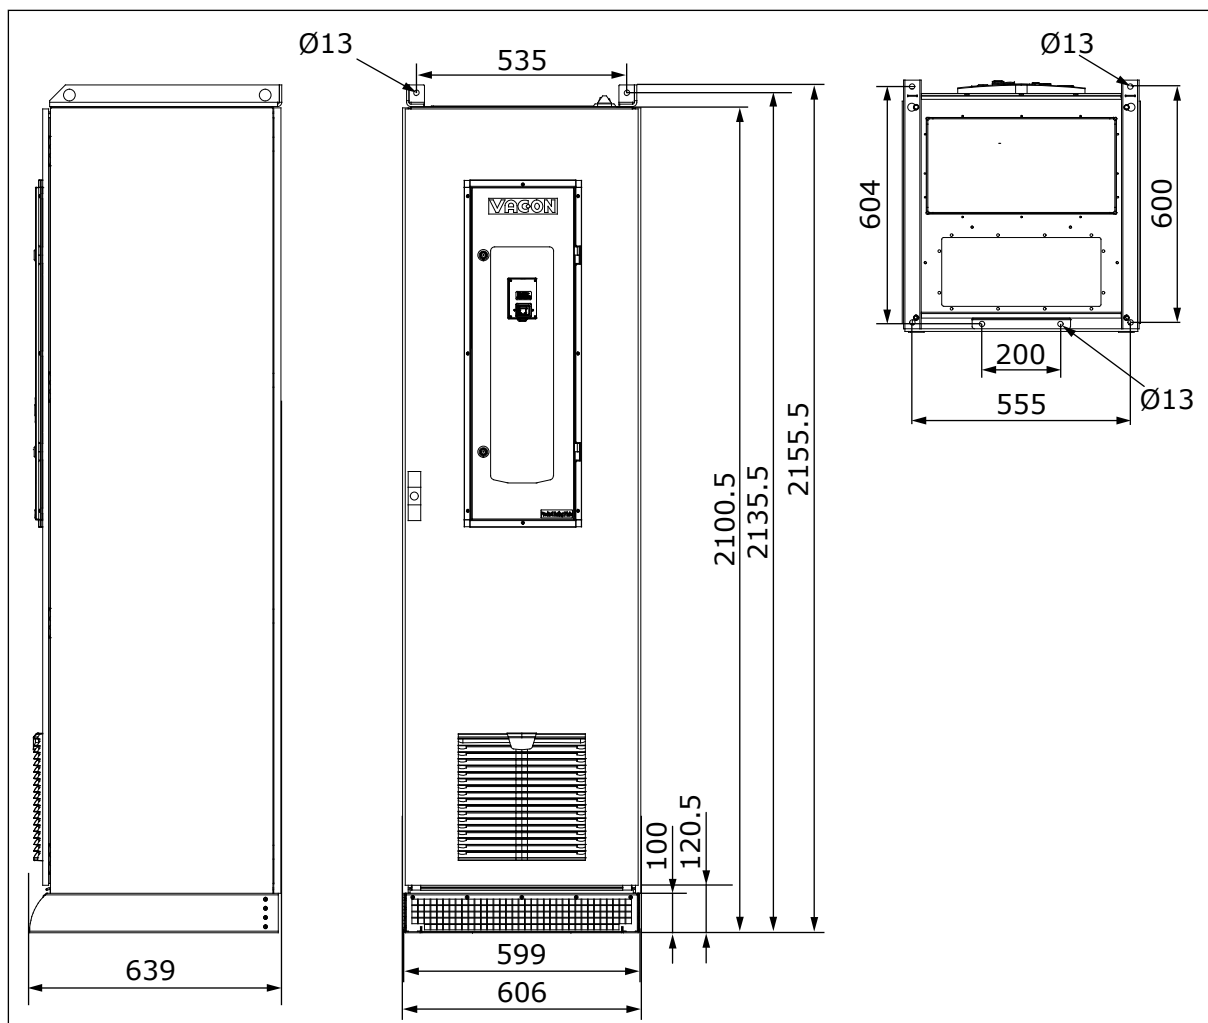

Габариты шкафа по умолчанию, MR9 и MR10, [мм], IEC

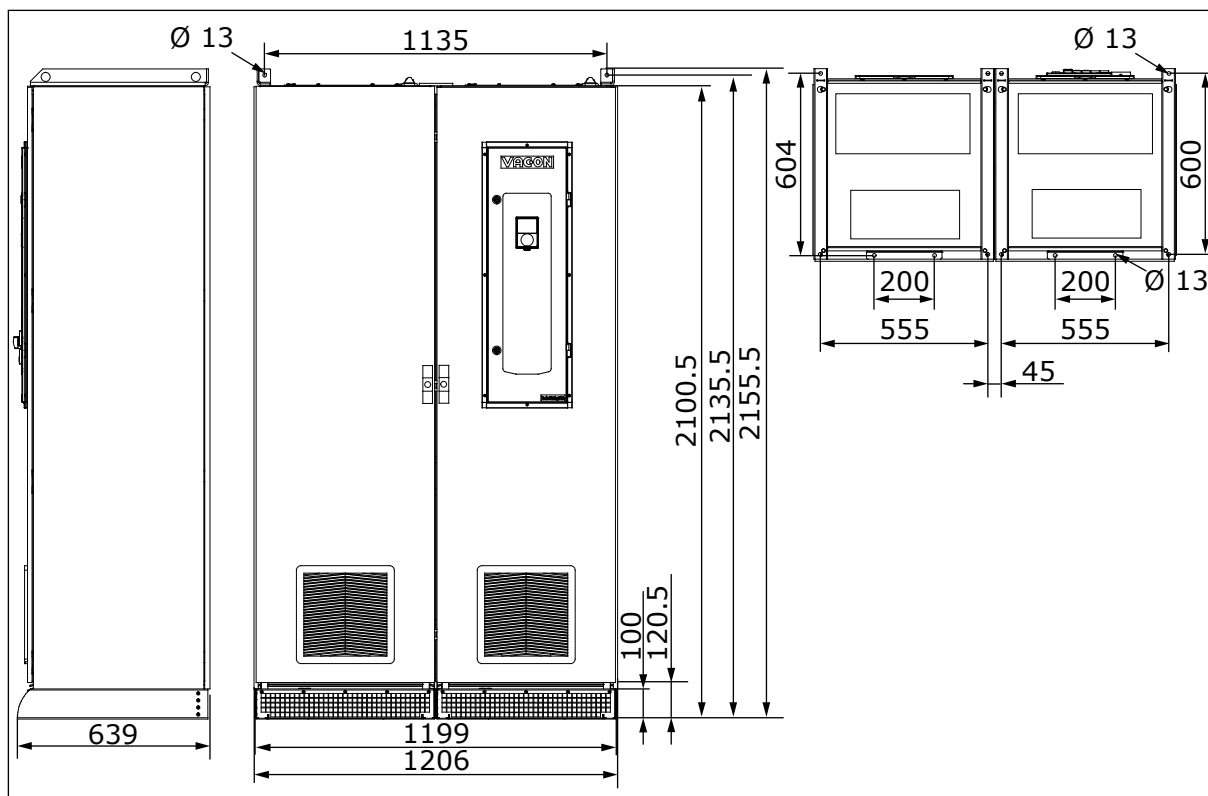

Габариты шкафа по умолчанию, MR12, [мм], IEC

ГАБАРИТЫ ШКАФА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ ШКАФА, IEC

IEC = продукт соответствует критериям IEC.

NAM = продукт соответствует критериям UL.

Информацию о габаритных размерах, которая понадобится при прокладке кабелей, см. в документации по заказу.


Ширина дополнительной секции шкафа, [мм]

Размеры корпуса	С входным контактором (+CICO)	С +CHIT, +CHOT или +CHST *	С +CICO и +CHIT, +CHOT или +CHST *
MR8	-	400	400
MR9	-	400	400
MR10, макс. 385 A	-	400	400
MR10, мин. 416 A	600	600	600
MR12	600	600	600


* = входной кабель сверху (+CHIT), выходной кабель сверху (+CHOT) или кабели сверху (+CHST)

**ПРИМЕЧАНИЕ!**


Высота стандартного основания — 100 мм, но высота дополнительного основания (+СНРН) составляет 200 мм.

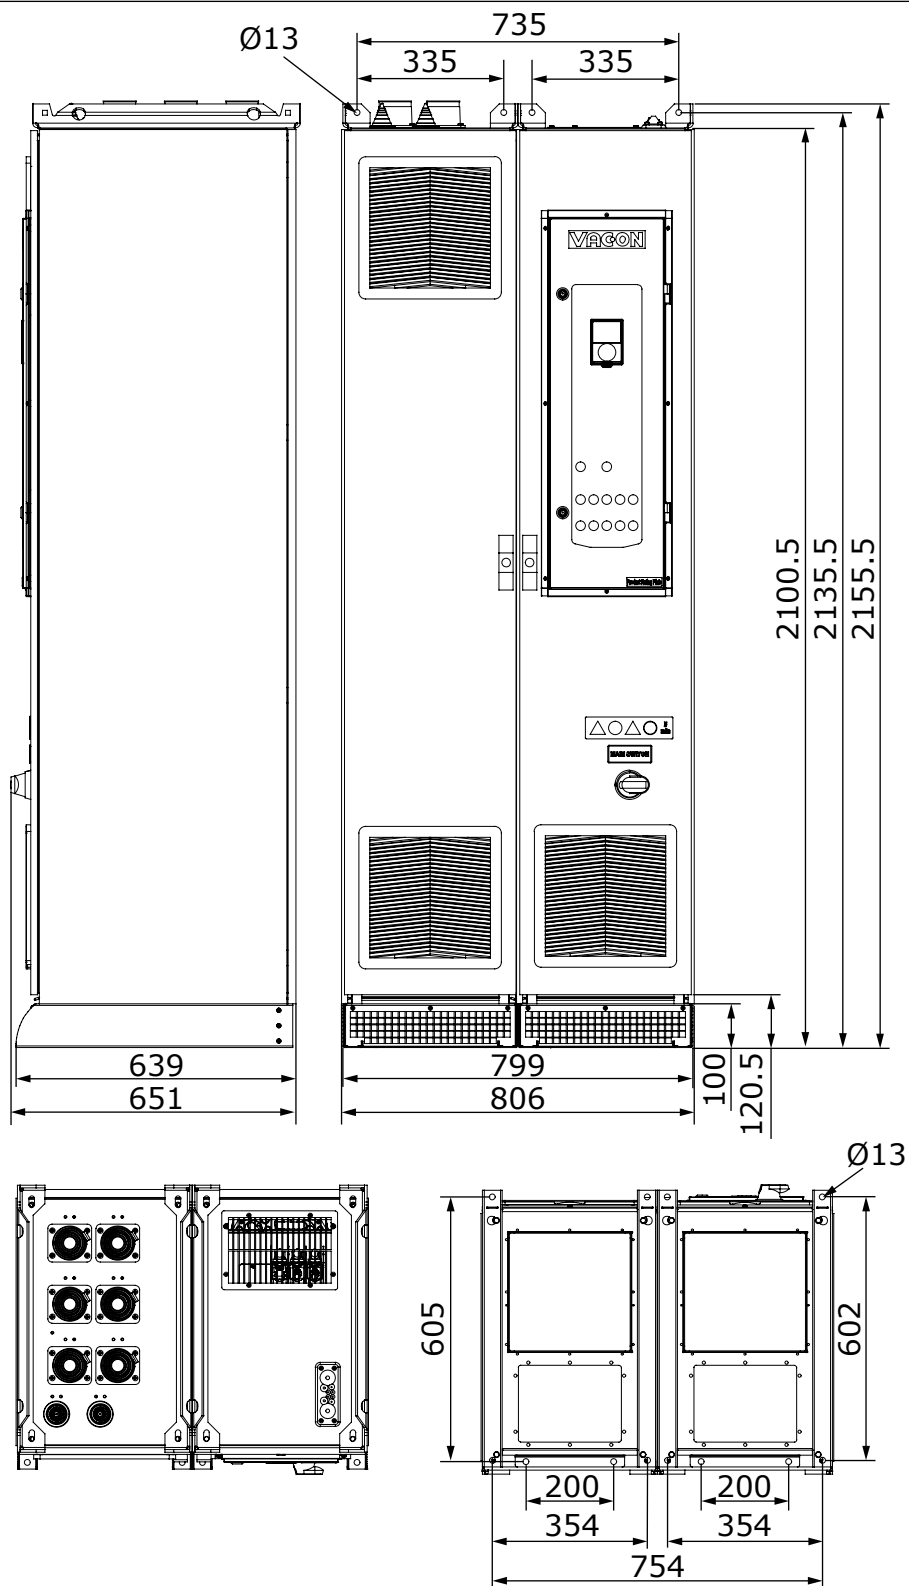

Габариты шкафа с дополнительными кабелями сверху, MR8, [мм], IEC

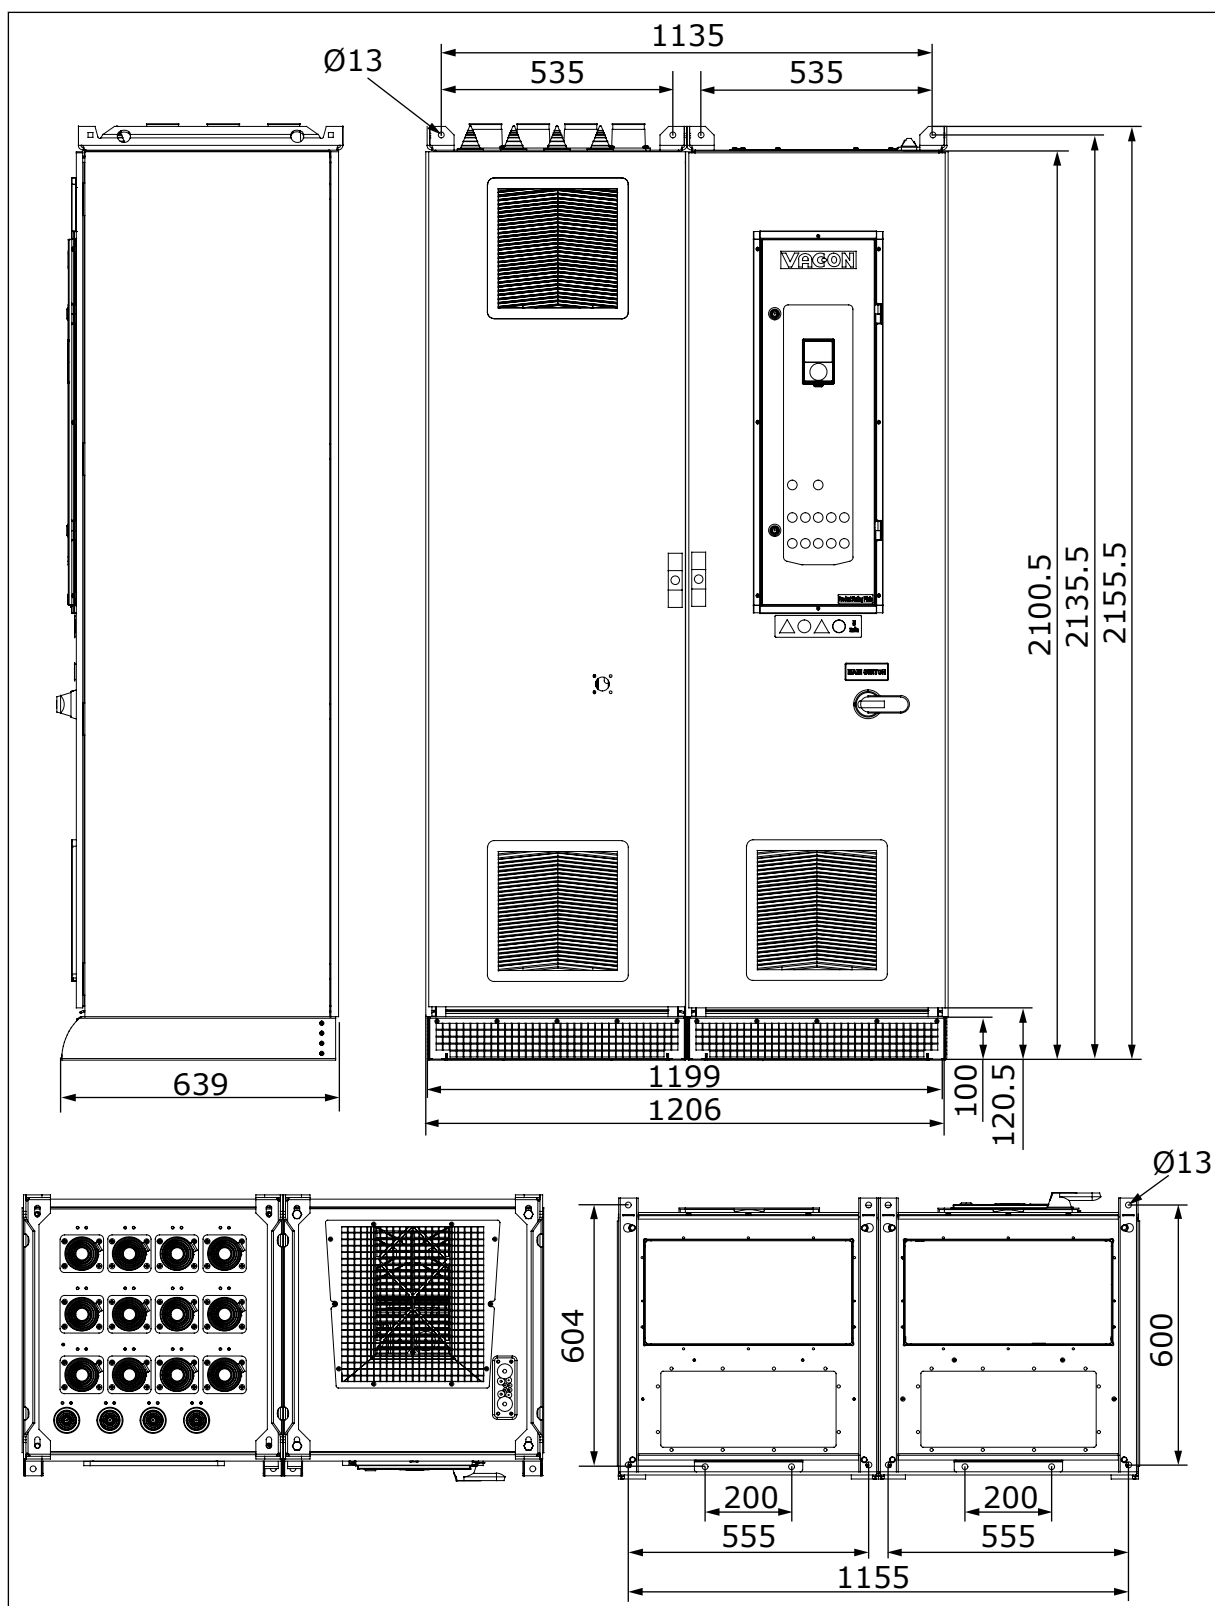

Габариты шкафа с дополнительными кабелями сверху и(или) входным контактором, MR10 с мин. 416 А, [мм], IEC.

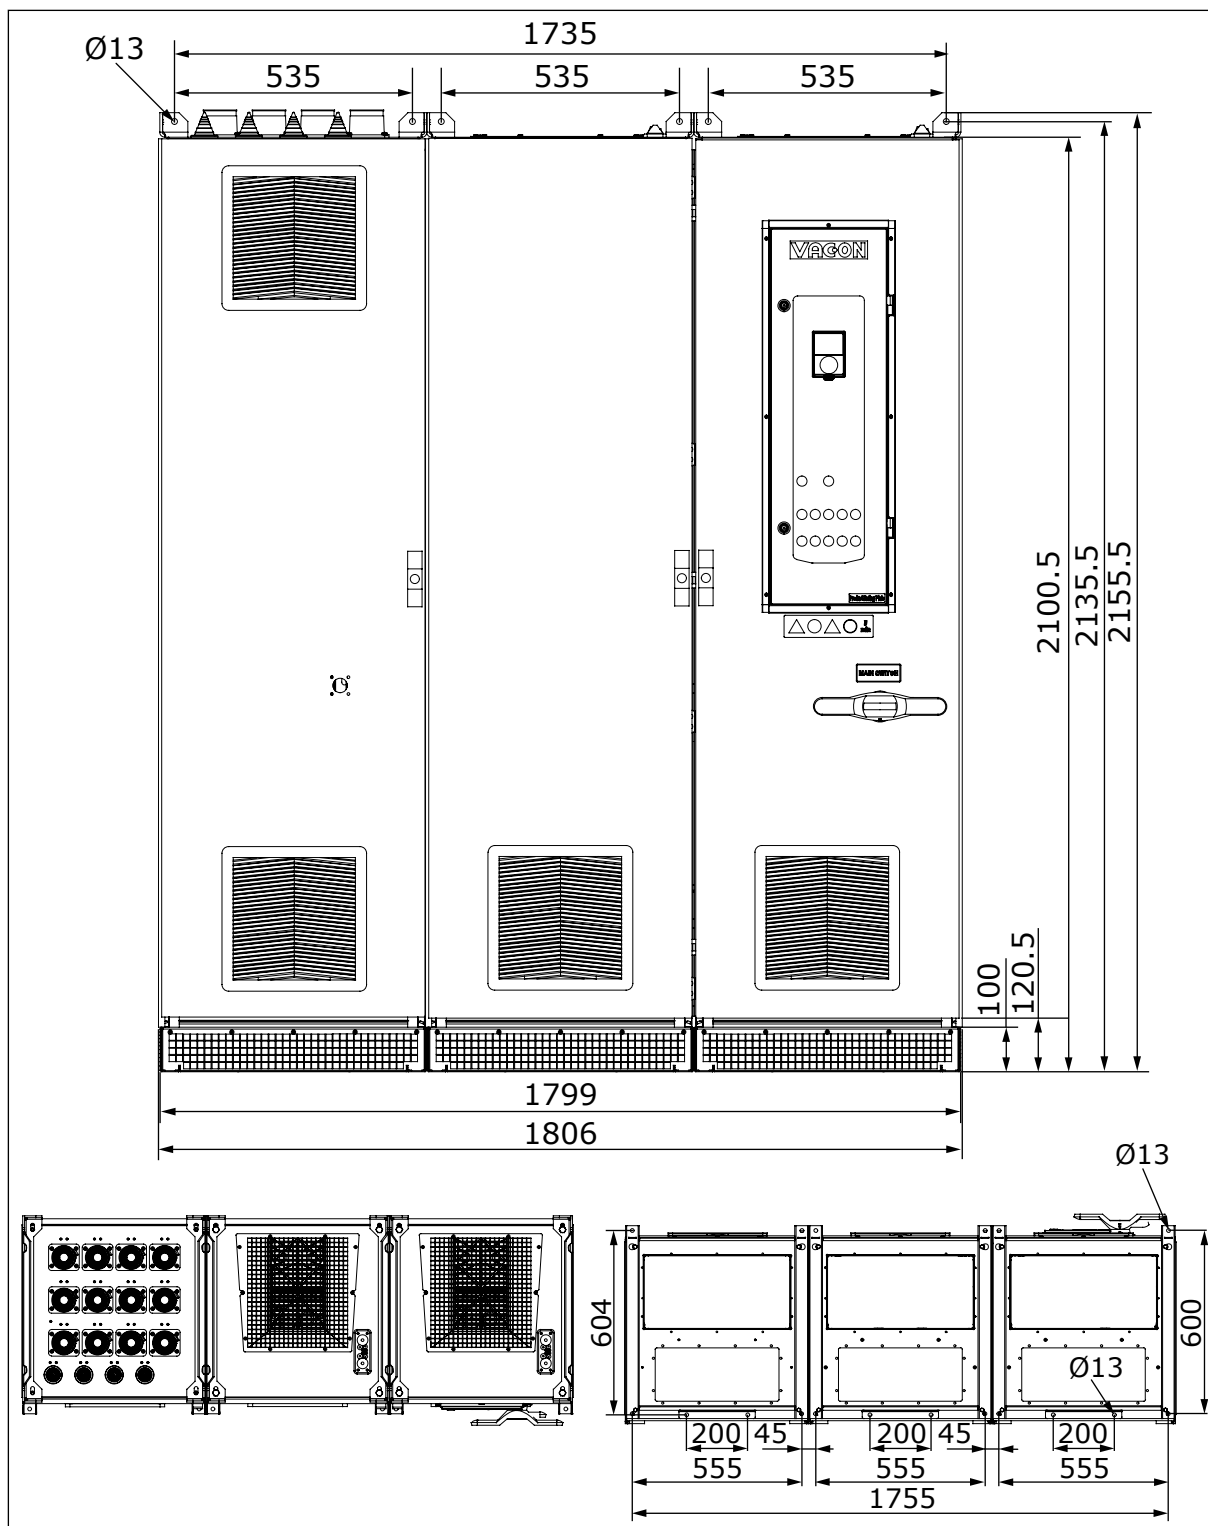


Габариты шкафа с дополнительными кабелями сверху и(или) входным контактором, MR12, [мм], IEC

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА, НАМ


IEC = продукт соответствует критериям IEC.

NAM = продукт соответствует критериям UL.


Информацию о габаритных размерах, которая понадобится при прокладке кабелей, см. в документации по заказу.

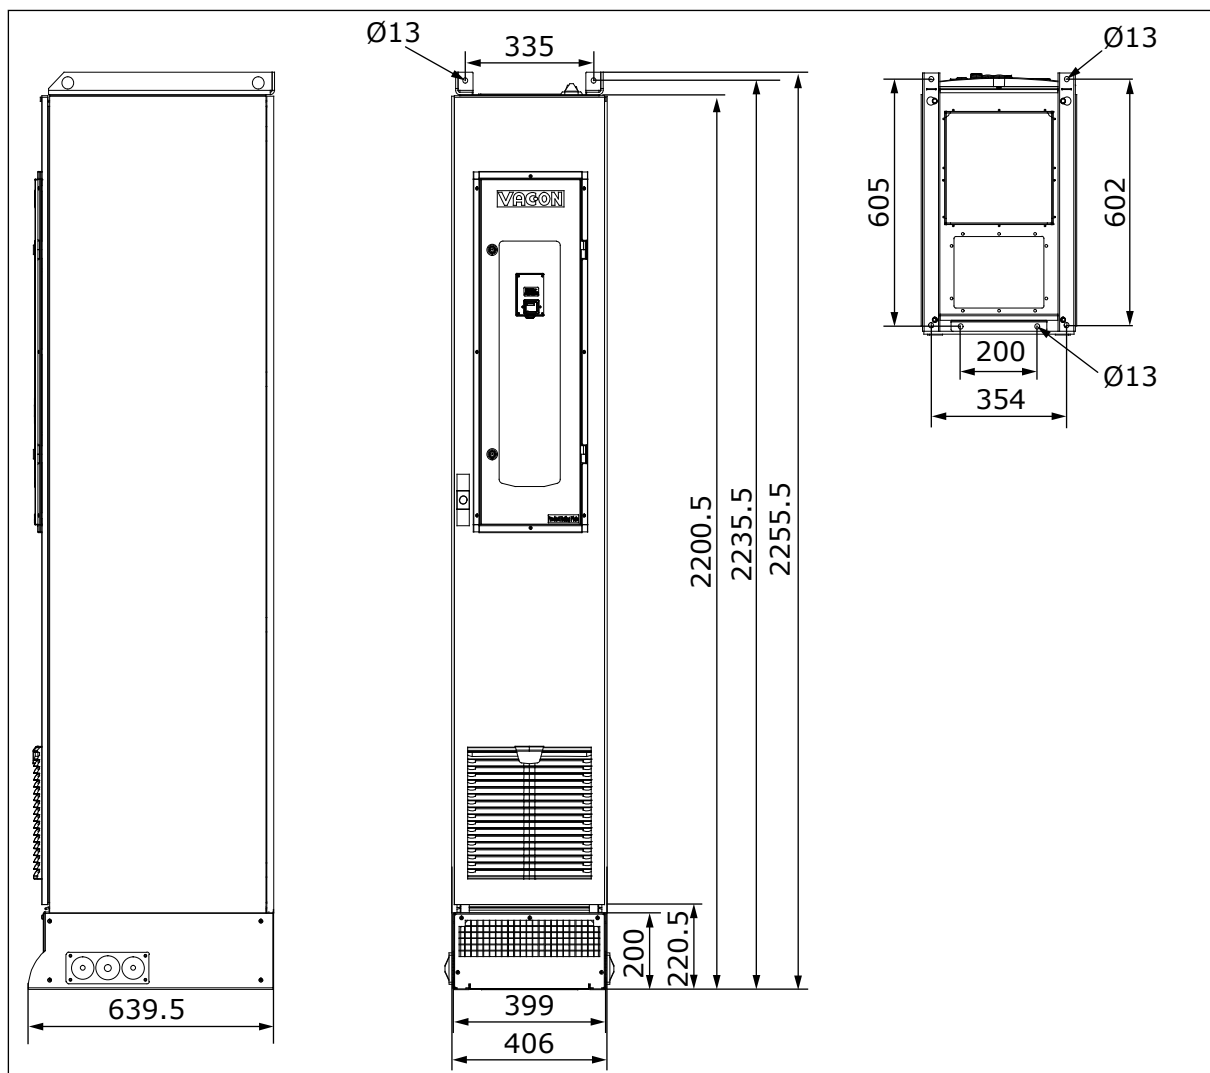

Габариты шкафа по умолчанию, MR8, [мм], NAM

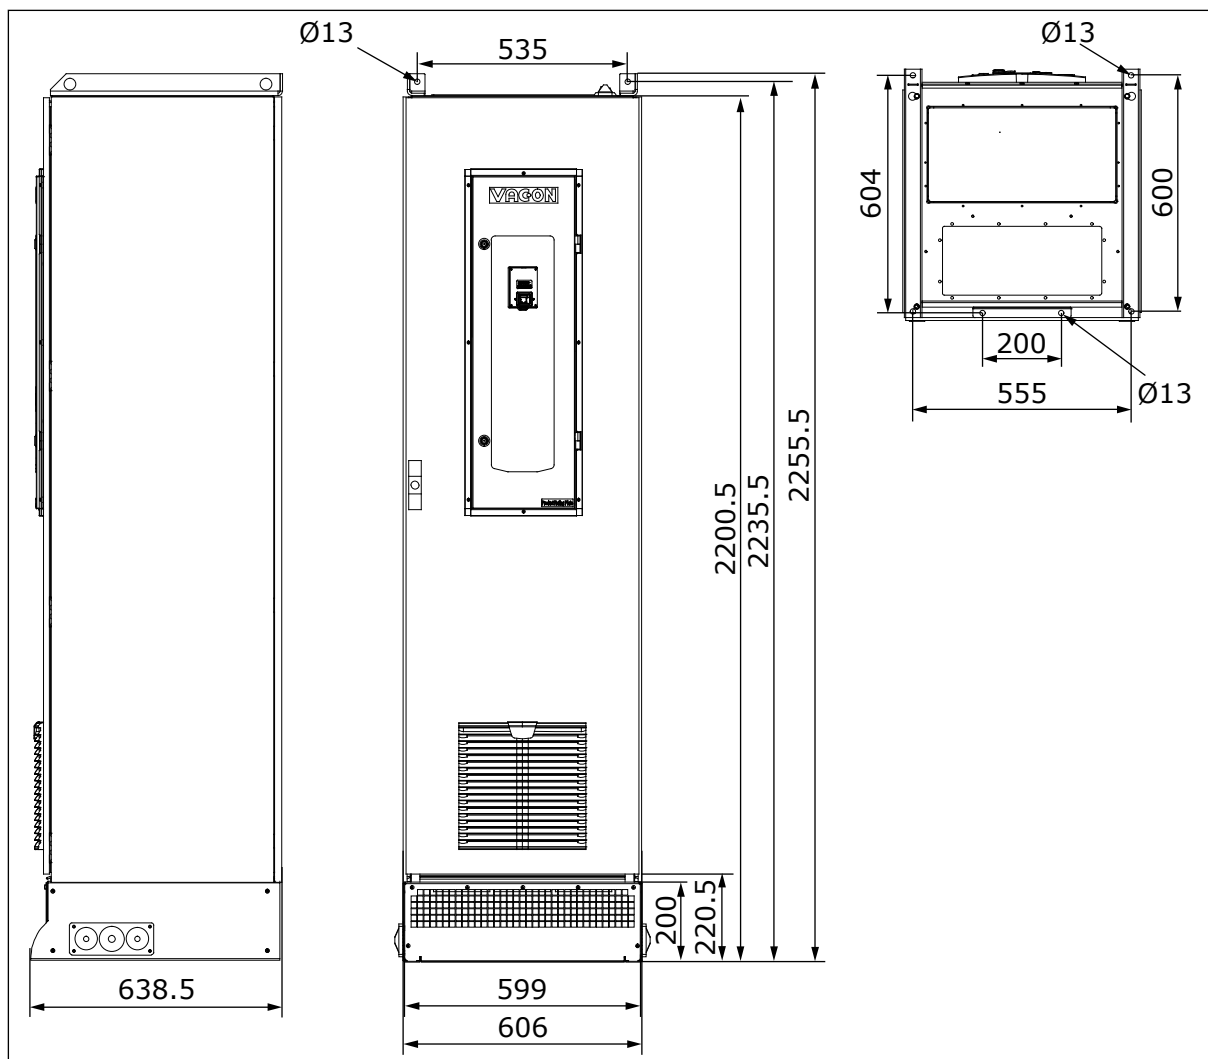

Габариты шкафа по умолчанию, MR9 и MR10, [мм], NAM

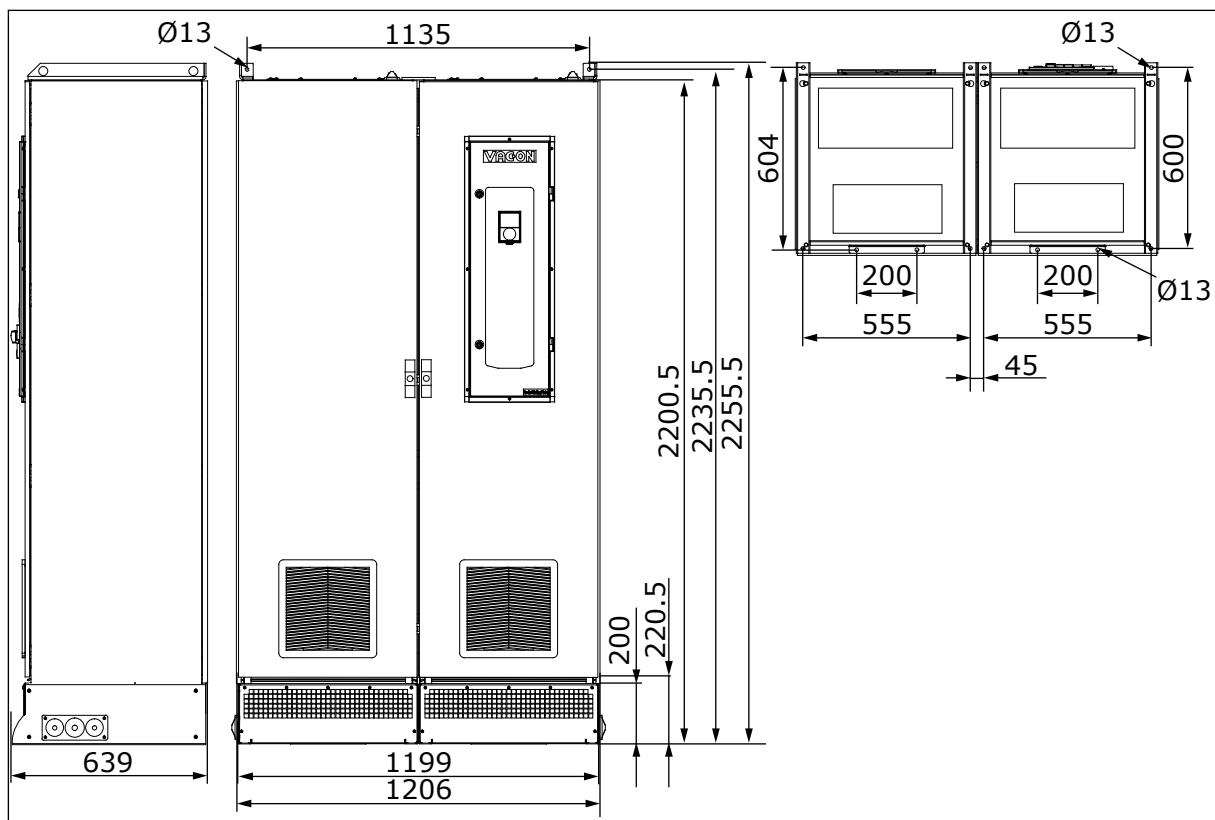


Габариты шкафа по умолчанию, MR12, [мм], NAM

ГАБАРИТЫ ШКАФА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СЕКЦИЯМИ ШКАФА, NAM

IEC = продукт соответствует критериям IEC.


NAM = продукт соответствует критериям UL.

Информацию о габаритных размерах, которая понадобится при прокладке кабелей, см. в документации по заказу.

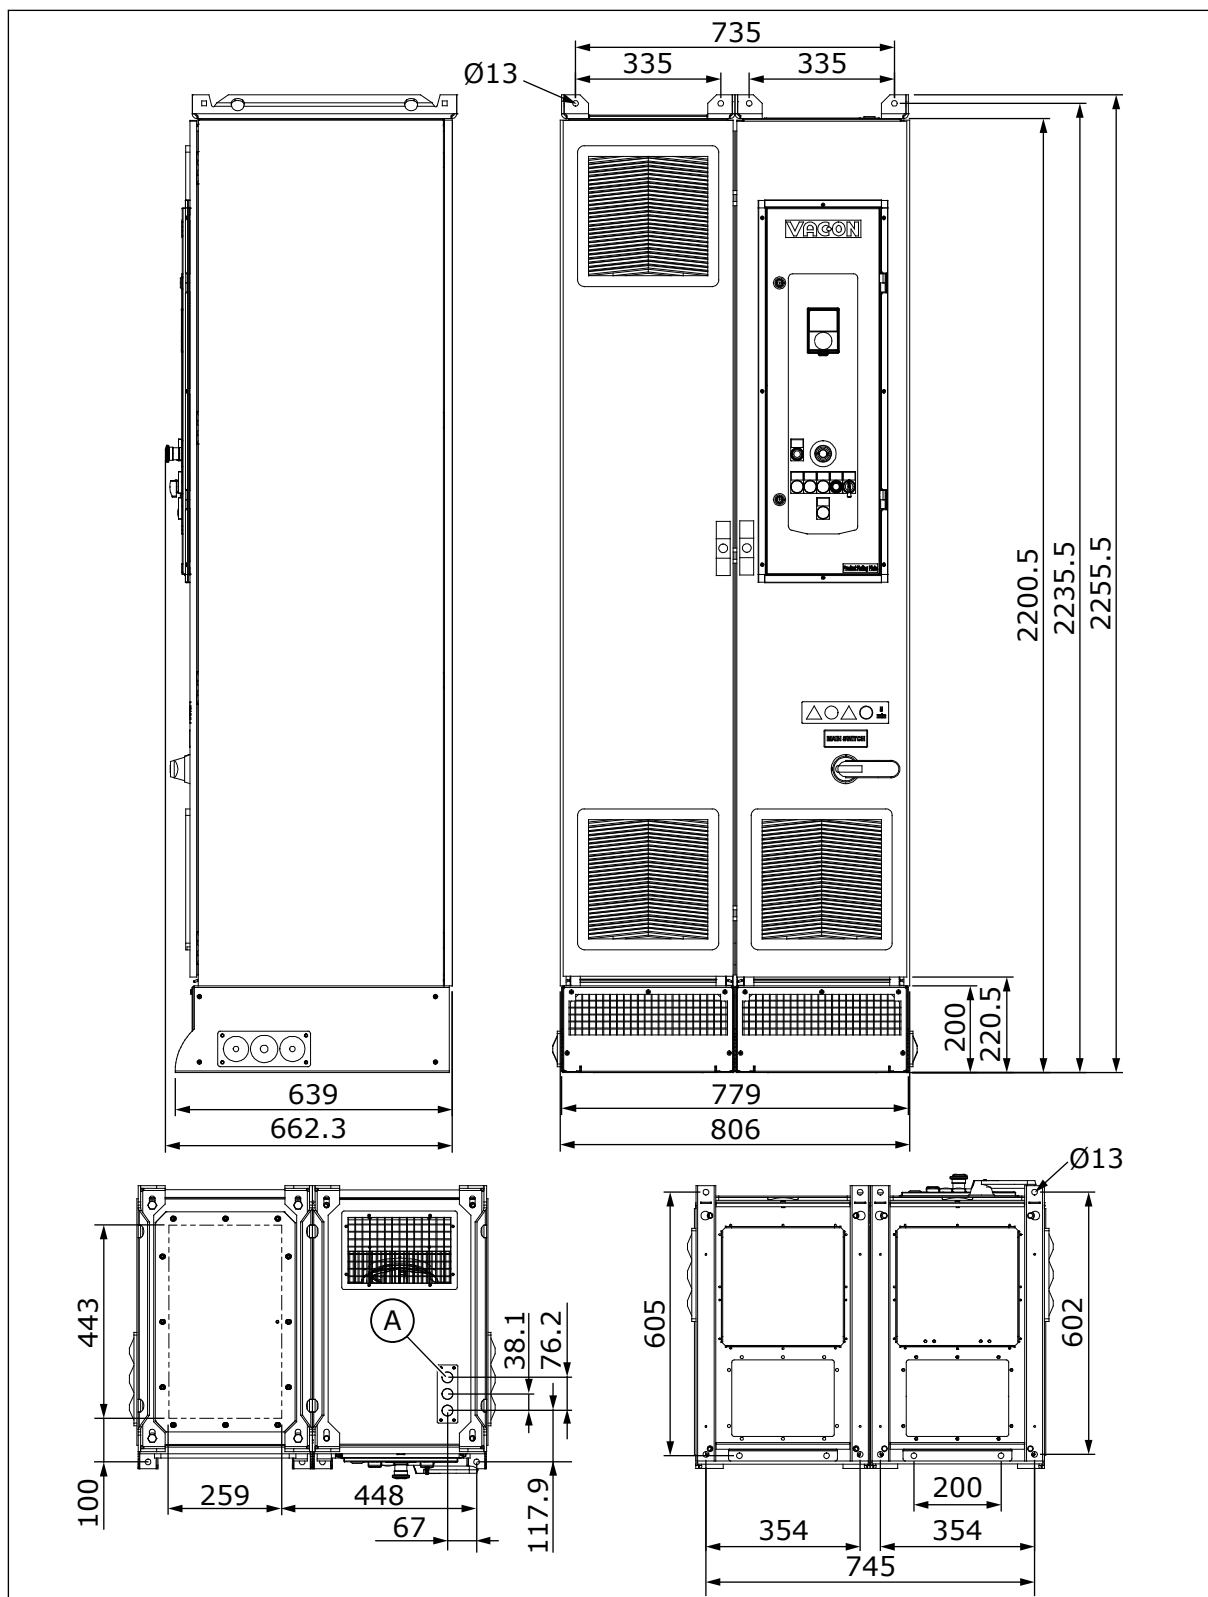


Габариты шкафа с дополнительными кабелями сверху, MR8, [мм], NAM

- А. отверстие трубы прокладки кабелей $\varnothing$
22 мм — 3 шт.

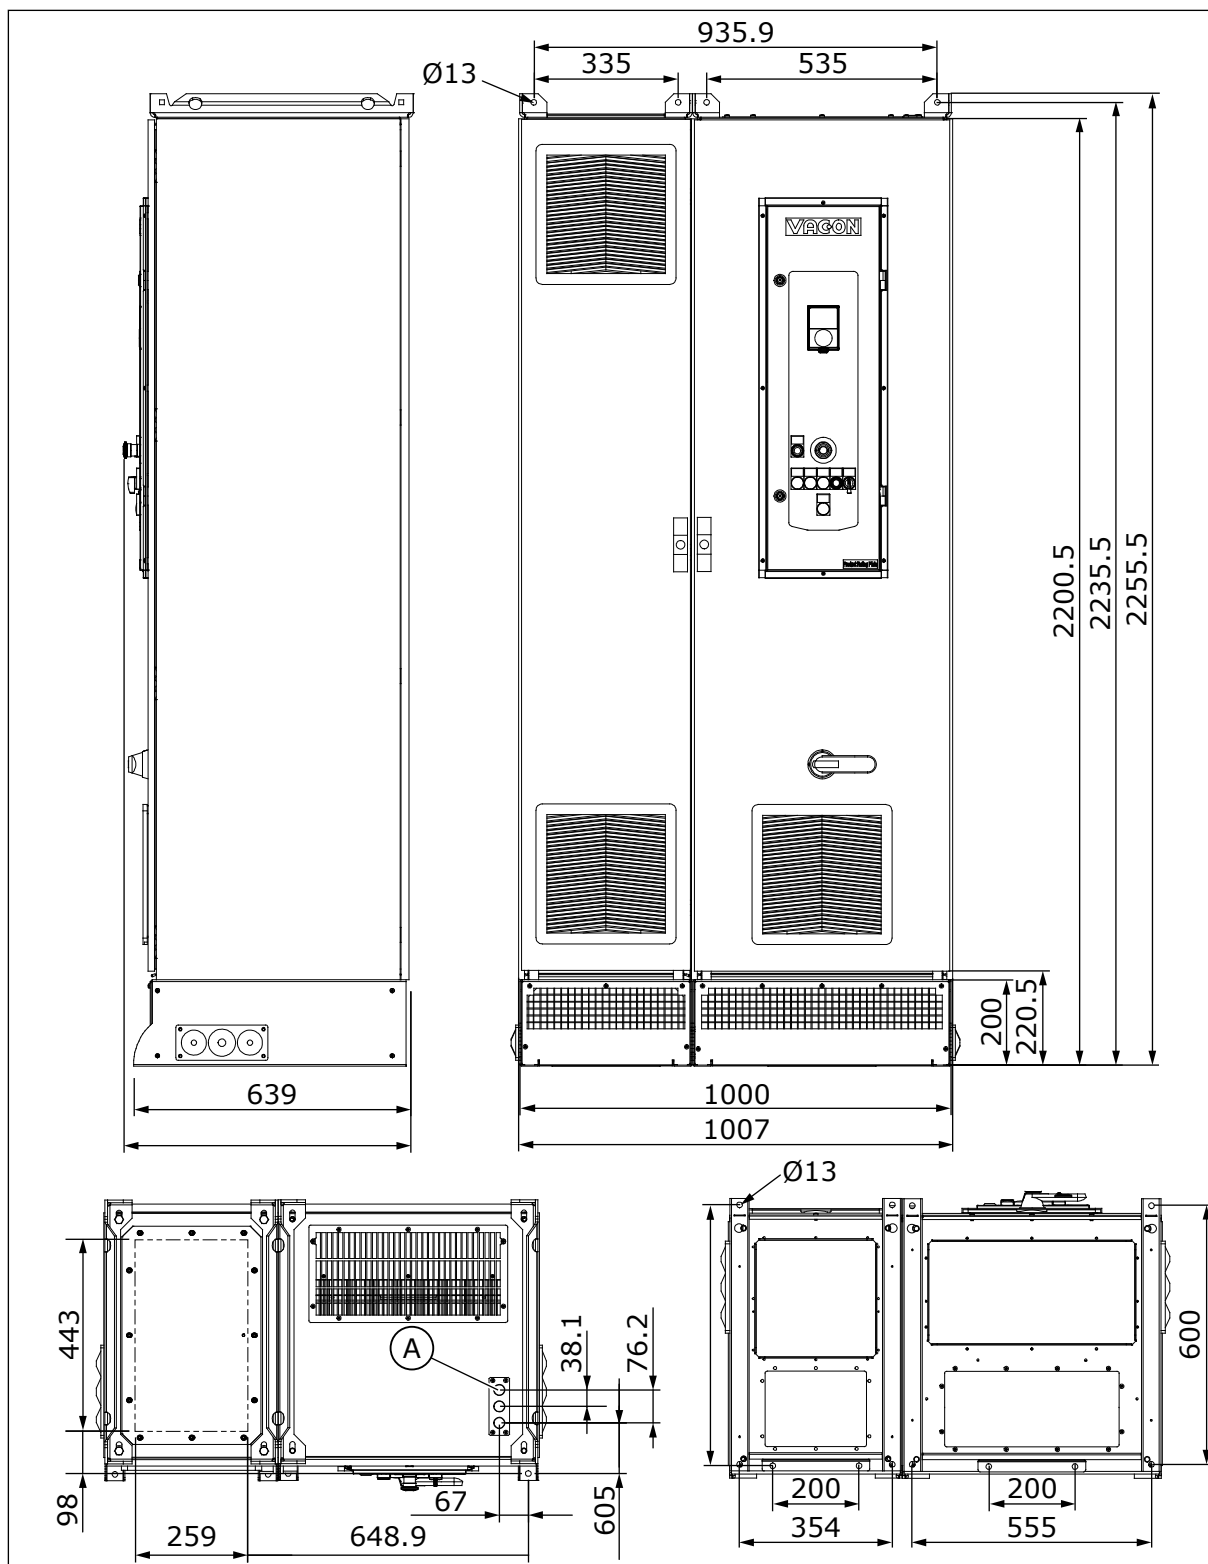

Габариты шкафа с дополнительными кабелями сверху и(или) входным контактором, MR10 с мин. 416 А, [мм], NAM

- А. отверстие трубы прокладки кабелей Ø 22 мм — 3 шт.

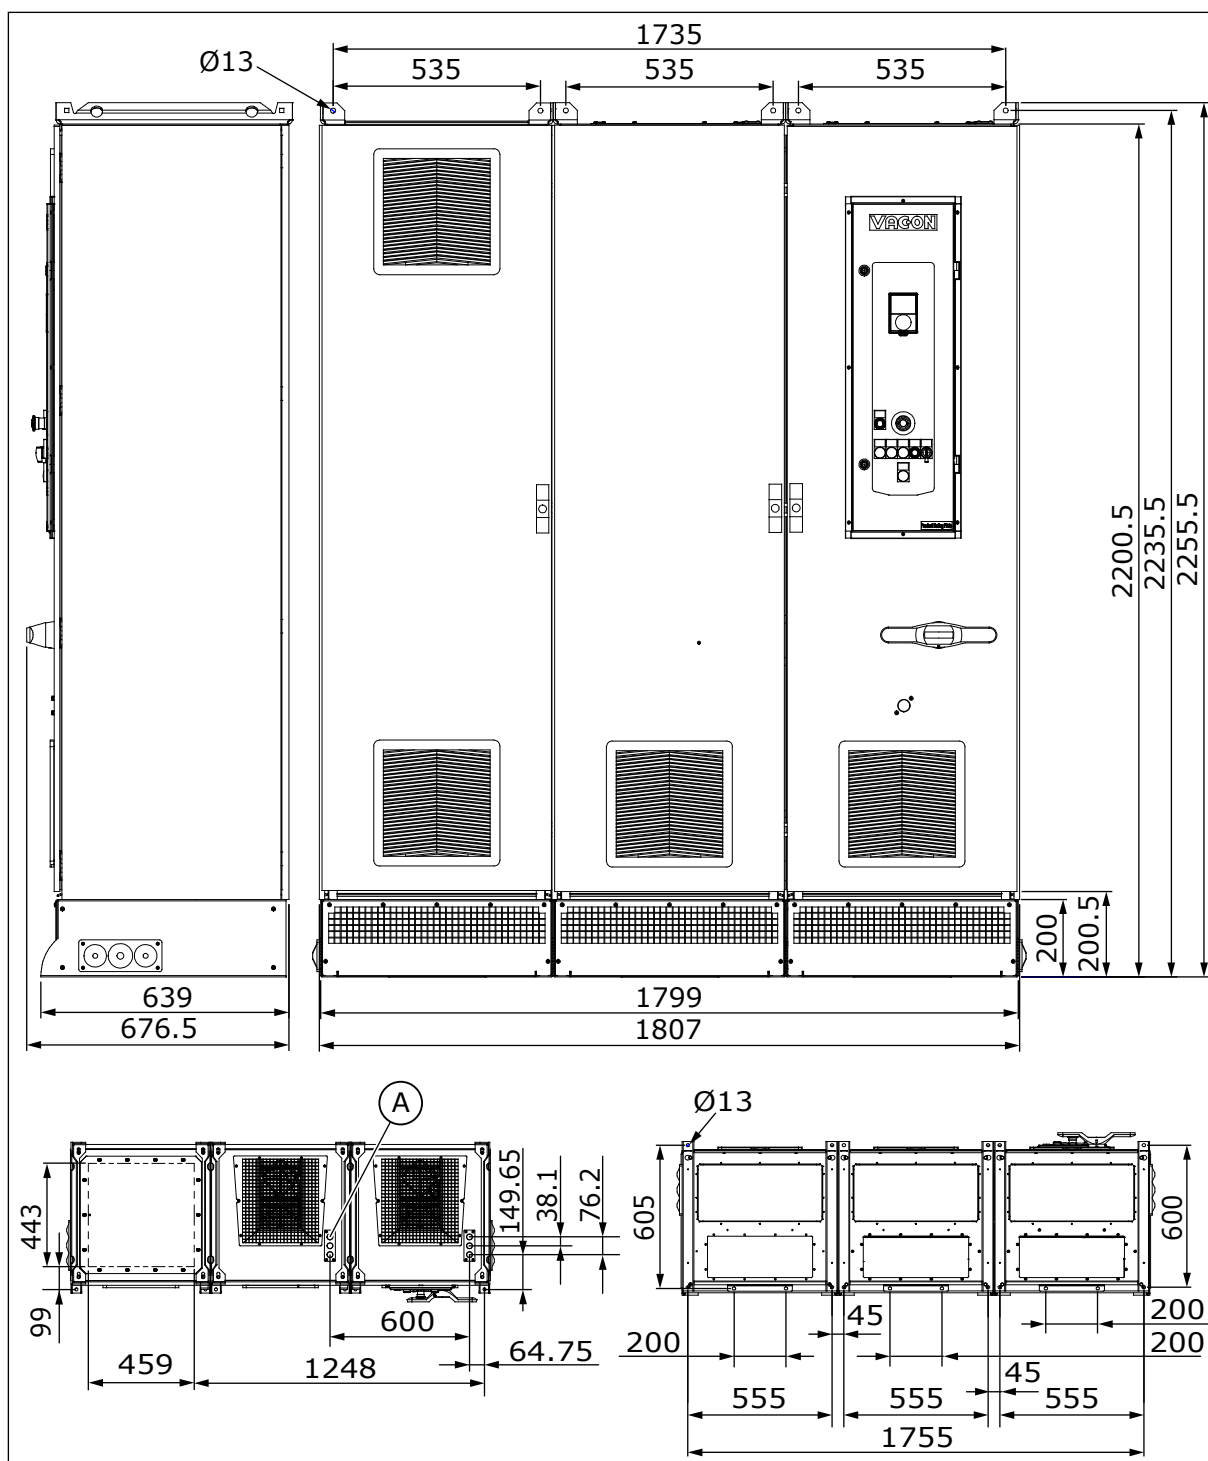

Габариты шкафа с дополнительными кабелями сверху и(или) входным контактором, MR12, [мм], NAM

- A. отверстие трубы прокладки кабелей Ø 22 мм — 6 шт.